

Městský úřad Pelhřimov

odbor výstavby

Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov

SPIS. ZN.: MPe/OV/135/2025
Č.J.: MPe/OV/135/2025/13
VYŘIZUJE: Ing. Zdeněk Přech
TEL.: 565351465
E-MAIL: prech@mupe.cz
DATUM: 21.11.2025

VIROZUMĚNÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

**EG.D, s.r.o., Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2,
kterou zastupuje ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o., Katovická č.p. 175, Strakonice I,
386 01 Strakonice 1**

(dále jen "stavebník") dne 18.12.2024 podal žádost o povolení záměru:

**Tři kioskové trafostanice, venkovní vedení VN 22 kV, kabelové vedení VN 22 kV, sdělovací
vedení - HDPE trubka, kabelové vedení NN, venkovní vedení NN (VN:KL
Petrovice(PEL),PE0533 - PE0547, stavba číslo 1040017496)**

(dále jen "záměr") na pozemcích parc. č. 47/23, 50/1 v katastrálním území Milotice, parc. č. 5, 10, 12/18, 22/1, 49, 51, 56/1, 219/1, 219/4, 221/2, 227/4, 363, 368, 369/4, 382, 383/1, 434/1, 434/2, 460/2, 495/1, 495/2, 496/1, 502/1, 527/1, 530/23, 729, 730/2, 730/3, 730/6, 749, 755/1, 763/4, 780/2, 781/1, 783/2, 783/5, 789, 799/1 v katastrálním území Kletečná u Humpolce, parc. č. 2196, 2197, 2660 v katastrálním území Kojčice, parc. č. 696, 710/3, 713/2, 729/11, 739, 799/1, 799/3, 805/2, 808/1, 808/2, 808/6, 808/7, 808/8, 808/9, 812/1, 812/22 v katastrálním území Sedlice u Želivi. Řízení o povolení záměru bylo zahájeno dnem podání žádosti.

Záměr obsahuje:

SO 01 Venkovní vedení VN 22 kV: V rámci stavby bude probíhat obnova venkovního vedení VN vodiči AlFe 3x110/22 mm² a AlFe 3x42/7 mm² ve stávajících trasách a výměna podpěrných bodů za nové. Na pozicích 5, 90A a 31 budou osazeny příhradové stožáry, na kterých bude v kotevních izolátorech ukončeno vyměněné vedení AlFe a proveden nový kabelový svod. Na pozicích 19, 28, 45A a 91 bude provedena výměna podpěrných bodů za nové betonové sloupy, na kterých bude osazena konzola Pařát koncová, ukončeny vodiče AlFe a provedeny kabelové svody VN.

SO 02 Kabelové vedení VN 22 kV: Z příhradového stožáru na pozici 90A bude proveden nový neodpínaný kabelový svod VN kabelem NA2XS2Y 3x1x150 mm², který bude veden volným terénem a poté podvrtem přes komunikaci k betonovému sloupu na pozici 91. Zde bude kabel ukončen na svislém úsekovém odpínači s komorami. Na vyměněném betonovém sloupu na pozici 19 bude osazen svislý komorový odpínač a proveden kabelový svod NA2XS2Y 3x1x150 mm². Kabel bude veden volným terénem směrem k obci Kletečná, kde bude dále veden převážně podél místních komunikací až k nové trafostanici Gritec UF2538 na pozici TS2, kde bude ukončen v novém rozvaděči VN. Z trafostanice bude dále veden kabel NA2XS2Y 3x1x150 mm² směrem k vyměněnému podpěrnému bodu 28 přípojky k ZD Kletečná, kde bude ukončen neodpínaným kabelovým svodem s omezovači přepětí VN. Dále bude z trafostanice vyveden nový kabel NA2XS2Y 3x1x150 mm² směrem k hrázi vodní nádrže Sedlice, kde bude ukončen na vyměněném příhradovém stožáru (poz.5). Stožár bude vybaven svislým úsekovým odpínačem s komorami pro kabelový svod VN a svislým růžkovým odpínačem pro odpínání stávající přípojky k trafostanici „TS HRÁZ“. Kabelové vedení VN bude vedeno převážně podél zpevněných a nezpevněných komunikací, které v trase přechází. Z nového příhradového stožáru na pozici 31 bude proveden kabelový svod NA2XS2Y 3x1x150 mm² včetně svislého úsekového odpínače s růžky. Kabelový svod bude ukončen v nové kioskové trafostanici (poz.TS3) osazené v blízkosti stožáru. Na pozici 45A bude osazen nový betonový sloup s konzolou pařát, na které bude ukončeno venkovní vedení

AlFe 3x42/7 mm². Ze sloupu bude přes svislý růžkový odpínač proveden kabelový svod NA2XS2Y 3x1x150 mm², který bude veden v trase rušeného venkovního vedení a na pozici TS1 ukončen v nové kioskové trafostanici Gritec UK 1700.

SO 03 Sdělovací vedení – HDPE trubka: K novým kabelům VN bude přiložena (přisvazkována) HDPE trubka (HDPE 40/33 N450 EG.D). Každý kabel VN bude mít jednu HDPE trubku. Tyto trubky budou zaústěny do DTS mimo zónu přiblížení živých částí VN a NN nebo ukončeny v místě spojky VN stávajícího a nového kabelu VN. Spojkování a napojování HDPE trubek bude provedeno jen v nejnutnějších případech a bude označeno zapisovatelným markerem. Marker bude též použit v místech ukončení HDPE trubky v zemi (v místě spojky VN). Konce HDPE trubek budou ukončeny tlakotěsnou zátkou.

SO 04 Kiosková trafostanice 22/0,4 kV: Trafostanice je železobetonová buňka určená k instalaci rozvodného zařízení vysokého a nízkého napětí. Obsluha a údržba zařízení se provádí z vnějšku trafostanice. Stavební část je tvořena základovou deskou tvořící spolu se stěnami betonovou buňku odlitou jako jeden celek z železobetonu B35. Prostor stání trafa slouží současně jako olejová jímka. Trafostanice UK 1700 lze osadit jedním hermetizovaným transformátorem 22/0,4kV do výkonu 400kVA, trafostanici UF 2538 lze osadit jedním hermetizovaným transformátorem 22/0,4kV do výkonu 630kVA

PS1 Kiosková trafostanice 22/0,4 kV: Nová kiosková trafostanice na pozici TS1 a TS3 bude GRITEC UK 1700/23 do 400kVA s vnější obsluhou v provedení schváleném EG.D. Každá trafostanice bude osazena v blízkosti místní komunikace. V trafostanici bude osazen rozvaděč VN ORMAZABAL GA 1TS 1A1, transformátor 22/0,4 kV – 100kVA, pojistky VN 4A dle IEC a rozvaděč NN RDD 0625/4525 ve stojanu ST-MN5-D. Na pozici TS2 bude osazena kiosková trafostanice GRITEC UF 2538 do 630kVA s vnitřní obsluhou v provedení schváleném EG.D a bude osazena v blízkosti hasičské zbrojnice. V trafostanici bude osazen rozvaděč VN ORMAZABAL GA 3K1TS, transformátor 22/0,4 kV – 250kVA, pojistky VN 10A dle IEC a rozvaděč NN RDD 1063/4825 ve stojanu ST-VK8-D. Transformovna bude uzemněna obvodovým zemnicem + zemnicí práh na hodnotu uzel TR ≤ 15 Ω; společně VN a NN ≤ 2 Ω, uzemnění bude doplněno paprsky pásky FeZn 30x4 mm.

SO 05 Kabelové vedení NN 0,4 kV: V rámci stavby budou z rozvaděče NN nové trafostanice na pozici TS1 vyvedeny nové zemní kabely NAYY 4x150, NAYY 4x50 a NAYY 4x25. V místě původní trafostanice budou nové kabely naspojovány na stávající vedení AYKY 3x120+70 (poz.02) a NAYY 4x25 (poz.01). Kabel NAYY 4x50 bude veden v trase kabelového vedení VN, na pozici 03 zasmyčkován v pilíři SS 200 a poté na pozici 04 naspojován na stávající kabelové vedení AYKY 4x50. Z trafostanice na pozici TS2 budou vyvedeny dva kabely NAYY 4x240, které budou na pozici 05 naspojovány na stávající AYKY 3x185+95 a dále kabel NAYY 4x150, který bude pokračovat v souběhu s kabelem VN směrem z obce. Kabel NAYY 4x150 bude na pozici 06 zaústěn ve vyměněné kabelové skříni SS 300 ve zděném pilíři a následně bude pokračovat až k pozici 08, kde bude ukončen na vyměněném betonovém sloupu vybaveném skříní SV101 a omezovači přepětí. Ze stávajícího sloupu na pozici 09 bude proveden kabelový svod NAYY 4x95 jištěný ve skříni SV 101. Kabel bude veden v souběhu s kabelem VN až ke křižovatce a dále podél místní komunikace, kterou přechází, až k pozici 10. Zde bude naspojován na stávající kabel NAYY 4x95. Z trafostanice na pozici TS3 bude vyveden nový kabel NAYY 4x95, který bude veden přes místní komunikaci a dále volným terénem k novému pilíři SS 300 (poz.11), kde bude ukončen. V pilíři bude s novým kabelem připojen na smyčku i stávající kabel AYKY 4x70.

SO 06 Venkovní vedení NN 0,4 kV: Na stávajícím venkovním vedení NN bude provedena výměna sloupů na pozicích 07 a 08. Sloupy budou vybaveny konzolami VVS a bude na nich ukončeno stávající venkovní vedení AlFe 4x70.

SO 07 Demontáž: V rámci stavby bude demontováno nahrazené venkovní vedení VN a NN včetně sloupových a příhradových trafostanic.

Popis trasy VN:

bod 91:

Výměna DB 12/15 kN; betonový základ; konzola pařát koncová; 1sd kotevních izolátorů; ukončit AlFe 3x110/22 mm²; sestava kabelového svodu se svislým komorovým odpínačem; 1sd omezovačů přepětí VN; výstražná tabulka; obnovit uzemnění ekvipotenciálními kruhy na hodnotu Rz ≤ 15 Ω; provést svod NA2XS2Y 3x1x150 mm²;

bod 90A:

Osadit DB 12/15 kN; betonový základ; konzola pařát koncová; 1sd kotevních izolátorů; ukončit AlFe 3x110/22 mm²; neodpínaná sestava kabelového svodu; 1sd omezovačů přepětí VN; výstražná tabulka;

provést uzemnění ekvipotenciálními kruhy na hodnotu $R_z \leq 15 \Omega$; provést svod NA2XS2Y 3x1x150 mm²;

Bod 45A:

Osadit JB 10,5/15 kN; betonový základ; konzola pařát koncová; 1sd kotevních izolátorů; ukončit AlFe 3x42/7; sestava kabelového svodu se svislým růžkovým odpínačem; 1sd omezovačů přepětí VN; výstražná tabulka; provést uzemnění ekvipotenciálními kruhy na hodnotu $R_z \leq 15 \Omega$; provést svod NA2XS2Y3x1x150;

bod TS1:

Osadit trafostanici GRITEC UK 1700 do 400 kVA; rozvaděč VN ORMAZABAL GA 1TS 1A1; doplnit 1sd omezovačů přepětí; ukončit kabel VN NA2XS2Y 3x1x150 mm²; pojistky VN 4A dle IEC; transformátor 22/0,4 kV – 100 kVA hermetizovaný; rozvaděč NN RDD 0625/4525; stojan ST-MN5-D; provést uzemnění obvodovým zemničem + zemnicí prahy a tři paprsky na hodnotu R_z : uzel TR $\leq 5 \Omega$, společné VN a NN $\leq 2 \Omega$; vyvést NAYY 4x150 mm², NAYY 4x50 a NAYY 4x25;

bod 19:

Výměna DB 10,5/15 kN; betonový základ; konzola pařát koncová; 1sd kotevních izolátorů; ukončit AlFe 3x110/22 mm²; sestava kabelového svodu se svislým komorovým odpínačem; 1sd omezovačů přepětí VN; výstražná tabulka; obnovit uzemnění ekvipotenciálními kruhy na hodnotu $R_z \leq 15 \Omega$; provést svod NA2XS2Y3x1x150;

bod TS2:

Osadit trafostanici GRITEC UF 2538 do 630 kVA; rozvaděč VN ORMAZABAL GA 3K1TS; doplnit 3sd omezovačů přepětí VN; ukončit 3x kabel VN NA2XS2Y 3x1x150; pojistky VN 10A dle IEC; transformátor 22/0,4 kV – 250 kVA hermetizovaný; rozvaděč NN RDD 1063/4825; stojan ST-VK8-D; provést uzemnění obvodovým zemničem + zemnicí prahy a tři paprsky na hodnotu R_z : uzel TR $\leq 5 \Omega$, společné VN a NN $\leq 2 \Omega$; vyvést 2x NAYY 4x240 a NAYY 4x150,

bod 28:

Osadit DB 10,5/10 kN; betonový základ; konzola pařát koncová; 1sd kotevních izolátorů; ukončit stávající AlFe 3x35; neodpínaná sestava kabelového svodu; 1sd omezovačů přepětí VN; výstražná tabulka; provést uzemnění ekvipotenciálními kruhy na hodnotu $R_z \leq 15 \Omega$; provést svod NA2XS2Y 3x1x150;

bod 5:

Výměna za příhradový stožár; betonový základ; konzola B0 + A3; 1sd kotevních izolátorů; ukončit AlFe 3x110/22 mm²; sestava kabelového svodu se svislým komorovým odpínačem; 1sd omezovačů přepětí VN; výstražná tabulka; obnovit uzemnění ekvipotenciálními kruhy na hodnotu $R_z \leq 15 \Omega$; provést svod NA2XS2Y 3x1x150; osadit svislý růžkový odpínač; 1sd kotevních izolátorů; ukončit stávající AlFe 3x35;

bod 31:

Výměna za příhradový stožár; betonový základ; konzola B0 + A3; 1sd kotevních izolátorů; ukončit AlFe 3x42/7; sestava kabelového svodu se svislým růžkovým odpínačem; 1sd omezovačů přepětí VN; výstražná tabulka; obnovit uzemnění ekvipotenciálními kruhy na hodnotu $R_z \leq 15 \Omega$; provést svod NA2XS2Y 3x1x150;

bod TS3:

Osadit trafostanici GRITEC UK 1700 do 400 kVA; rozvaděč VN ORMAZABAL GA 1TS 1A1; doplnit 1sd omezovačů přepětí; ukončit kabel VN NA2XS2Y 3x1x150; pojistky VN 4A dle IEC; transformátor 22/0,4 kV – 100 kVA hermetizovaný; rozvaděč NN RDD 0625/4525; stojan ST-MN5-D; provést uzemnění obvodovým zemničem + zemnicí prahy a tři paprsky na hodnotu R_z : uzel TR $\leq 5 \Omega$, společné VN a NN $\leq 2 \Omega$; vyvést NAYY 4x95.

Rozsah řešení VN:

91 - 90A kabelové vedení VN 22 kV NA2XS2Y 3x1x150 - 74 m

91 - 90A optochránička HDPE 40/33 - 74 m

45A - TS1 kabelové vedení VN 22 kV NA2XS2Y 3x1x150 - 362 m

45A - TS1 optochránička HDPE 40/33 - 362 m

19 - TS2 kabelové vedení VN 22 kV NA2XS2Y 3x1x150 - 720 m

19 - TS2 optochránička HDPE 40/33 - 720 m

TS2 - 28 kabelové vedení VN 22 kV NA2XS2Y 3x1x150 - 384 m

TS2 - 28 optochránička HDPE 40/33 - 384 m

TS2 - 5 kabelové vedení VN 22 kV NA2XS2Y 3x1x150 - 2 941 m

TS2 - 5 optochránička HDPE 40/33 - 2 941 m

31 - TS3 kabelové vedení VN 22 kV NA2XS2Y 3x1x150 - 14 m

31 - TS3 optochránička HDPE 40/33 - 14 m

Popis trasy NN:

bod 01: Odkopat, přerušit a sespojovat stávající NAYY 4x25 s novým NAYY 4x25 (spojka NN);

bod 02: Odkopat, přerušit a sespojovat stávající AYKY 3x120+70 s novým NAYY4x150 (spojka NN);

bod 03: Osadit pilíř SS 200; zasmyčkovat NAYY 4x50;

bod 04: Odkopat, přerušit a sespojovat stávající AYKY 4x50 s novým NAYY 4x50 (spojka NN);

bod 05: Odkopat, přerušit a sespojovat stávající AYKY 3x185+95 s novým NAYY4x240 (2x spojka NN);

bod 06: Stávající pilíř; výměna skříně za SS 300; zasmyčkovat NAYY 4x150; ukončit stávající NAYY 4x25 a 2x HDV;

bod 07: Výměna JB, betonový základ; konzola VVS koncová ukončit stávající AlFe 4x70; výměna SP 100; obnovit svod NAYY 4x25, 1sd omezovačů přepětí NN; obnova uzemnění $R_z \leq 15 \Omega$;

bod 08: Výměna JB, betonový základ; konzola VVS koncová ukončit stávající AlFe 4x70; osadit SV 101; provést svod NAYY 4x150 mm²; 1sd omezovačů přepětí NN; obnova uzemnění $R_z \leq 15 \Omega$;

bod 09: Stáv. JB, výměna konzoly; ukončit stávající AlFe 4x35 mm²; osadit SV 101; provést svod NAYY 4x95; 1sd omezovačů přepětí NN; obnova uzemnění $R_z \leq 15 \Omega$;

bod 10: Odkopat, přerušit a sespojovat stávající NAYY 4x95 s novým NAYY 4x95(spojka NN);

bod 11: Výměna pilíře za SS 300; zasmyčkovat NAYY 4x95 a stávající AYKY 4x70

Rozsah řešení NN:

TS2 - 05 kabelové vedení 0,4 kV NAYY 4x240 - 48 m

TS1 - 01, TS2 - 08 kabelové vedení 0,4 kV NAYY 4x150 - 870 m

09 - 10, TS3 - 11 kabelové vedení 0,4 kV NAYY 4x95 - 316 m

TS1 - 04 kabelové vedení 0,4 kV NAYY 4x50 - 33 m

TS1 - 01 kabelové vedení 0,4 kV NAYY 4x25 - 36 m

Městský úřad v Pelhřimově, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) a § 34a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), vyrozumívá podle § 188 stavebního zákona účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta o zahájení řízení. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad v Pelhřimově, odbor výstavby, úřední dny Po a St 8 - 17).

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 47/17, 50/5, 50/6, 50/7, 50/8, 50/9, 50/10, 50/11, 50/12, 50/13, 50/14, 50/15 v katastrálním území Milotice, st. p. 48, 49, 60, 61, 62/1, 79, parc. č. 2, 22/7, 56/5, 56/7, 215/3, 218, 219/2, 394/2, 419, 420, 434/4, 527/17, 766, 770/1, 770/3, 773, 775, 781/2, 783/4 v katastrálním území Kletečná u Humpolce, parc. č. 2490 v katastrálním území Kojčice, parc. č. 559/2, 609/10, 609/14, 617/2, 623/1, 623/2, 623/5, 679, 688/9, 692/7, 717, 718/4, 724/2, 729/1, 729/2, 805/1, 808/3, 808/4, 808/11, 812/23 v katastrálním území Sedlice u Želivi

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Humpolec, Kletečná č.p. 33, č.p. 85, č.p. 36 a č.p. 63

Poučení:

Účastníci řízení mohou uplatňovat námitky směřující k hájení jejich procesních práv. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námitky. Stavební úřad nepřihlíží k námitkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Obec jako účastník řízení může uplatňovat námitky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno, může jako účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv. Osoba, o které tak stanoví jiný zákon, může jako účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém se projednáváný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle stavebního zákona.

Stavební úřad může podle § 62 správního řádu uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje jeho postup.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Městský úřad v Pelhřimově, odbor výstavby současně v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu dává účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to ve lhůtě do 3 pracovních dnů od výše stanovené lhůty pro námitky účastníků řízení. Po uplynutí této lhůty bude ve věci vydáno rozhodnutí, které Vám bude v souladu s ustanovením § 72 správního řádu oznámeno. Do podkladů rozhodnutí mohou v případě potřeby účastníci řízení a jejich zástupci nahlédnout u Městského úřadu v Pelhřimově, odboru výstavby. Jedná se o lhůtu pro seznámení se spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoli o další lhůtu pro námitky. Námitky uplatněné v této lhůtě by byly námitkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží.

Další písemnosti se dle podle § 188 odst. 4 stavebního zákona doručují jednotlivě pouze žadateli, obci na jejímž území má být záměr uskutečněn a dotčeným orgánům. Ostatním účastníkům řízení se doručuje veřejnou vyhláškou.

Ing. Zdeněk Přech
vedoucí odboru výstavby

Obdrží:

účastníci (dodejky)

ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o., IDDS: x8h3m4w

sídlo: Katovická č.p. 175, Strakonice I, 386 01 Strakonice I

zastoupení pro: EG.D, s.r.o., Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

Gas Distribution s.r.o., IDDS: 3a7xkhh

sídlo: Vrbenská č.p. 2769/2, České Budějovice 5, 370 01 České Budějovice 1

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf

sídlo: Grafická č.p. 36, 150 21 Praha 5

VODAK Humpolec, s.r.o., IDDS: b2jciij

sídlo: Pražská č.p. 544, 396 01 Humpolec

Obec Dehtáře, IDDS: xjebpcc

sídlo: Dehtáře č.p. 4, 393 01 Pelhřimov

Obec Kojčice, IDDS: 34zaqi7

sídlo: Kojčice č.p. 67, 394 09 Kojčice

Věra Jandová, Sedlice č.p. 58, 396 01 Humpolec

Josef Tulach, Sedlice č.p. 58, 396 01 Humpolec

Kraj Vysočina, IDDS: ksab3eu
sídlo: Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdn8g
sídlo: Myslotínská č.p. 1887, 393 82 Pelhřimov
Obec Sedlice, IDDS: 79abp58
sídlo: Sedlice č.p. 67, 396 01 Humpolec
Bohuslava Limburská, Košařova č.p. 438/26, Praha 9-Kbely, 197 00 Praha 97
Pavel Pulda, Milotice č.p. 9, Dehtáře, 393 01 Pelhřimov
Povodí Vltavy, státní podnik - závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf
sídlo: Grafická č.p. 429/36, Smíchov, 150 00 Praha 5
Kanonie premonstrátů v Želivě, IDDS: nq8i5ar
sídlo: Želiv č.p. 122, 394 44 Želiv
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
Nad'a Gregor, Masarykovo náměstí č.p. 1, 393 01 Pelhřimov
Město Humpolec, IDDS: 6gfbdx
sídlo: Horní náměstí č.p. 300, 396 01 Humpolec
Bc. Pavlína Nenadálová, Kletečná č.p. 9, 396 01 Humpolec
Aleš Mátl, IDDS: t873asb
trvalý pobyt: Hálkova č.p. 601, 396 01 Humpolec
Alena Mátllová, Lipnice nad Sázavou č.p. 112, 582 32 Lipnice nad Sázavou
Jaroslav Eigl, IDDS: ajwpcd2
trvalý pobyt: Na Poustkách č.p. 2130/5, Praha 4-Komořany, 143 00 Praha 412
Lenka Eiglová, Kletečná č.p. 79, 396 01 Humpolec
Anna Honzlová, Kletečná č.p. 84, 396 01 Humpolec
Zdeněk Honzl, Družstevní č.p. 1538, 393 01 Pelhřimov
Libora Samková, Starý Pelhřimov č.p. 100, 393 01 Pelhřimov
Roman Šafus, Kletečná č.p. 51, 396 01 Humpolec
Renata Šafusová, Kletečná č.p. 51, 396 01 Humpolec
Ing. Miroslav Červený, Kařkova č.p. 545/25, 160 00 Praha 6-Dejvice
Ing. Miroslav Červený, Hálkova č.p. 926, 396 01 Humpolec
Jana Němcová, Rokycanova č.p. 652/30, 130 00 Praha 3-Žižkov
Ing. Jaroslav Maroušek, Csc., Milotice č.p. 3, Dehtáře, 393 01 Pelhřimov
Tomáš Čekal, Kojčice č.p. 26, 394 09 Kojčice
Romana Čekalová, Kojčice č.p. 26, 394 09 Kojčice
Miloslava Kolenová, Na Výsluní č.p. 1079, 393 01 Pelhřimov
Ředitelství silnic a dálnic ČR - správa kraj Vysočina, IDDS: zjq4rhz
sídlo: Kosovská č.p. 10, 586 01 Jihlava 1

Účastníci řízení – doručení veřejnou vyhláškou

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 47/17, 50/5, 50/6, 50/7, 50/8, 50/9, 50/10, 50/11, 50/12, 50/13, 50/14, 50/15 v katastrálním území Milotice, st. p. 48, 49, 60, 61, 62/1, 79, parc. č. 2, 22/7, 56/5, 56/7, 215/3, 218, 219/2, 394/2, 419, 420, 434/4, 527/17, 766, 770/1, 770/3, 773, 775, 781/2, 783/4 v katastrálním území Kletečná u Humpolce, parc. č. 2490 v katastrálním území Kojčice, parc. č. 559/2, 609/10, 609/14, 617/2, 623/1, 623/2, 623/5, 679, 688/9, 692/7, 717, 718/4, 724/2, 729/1, 729/2, 805/1, 808/3, 808/4, 808/11, 812/23 v katastrálním území Sedlice u Želivi

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Humpolec, Kletečná č.p. 33, č.p. 85, č.p. 36 a č.p. 63

dotčené správní úřady

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: ksab3eu

sídlo: Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1

Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk

sídlo: Žižkova č.p. 37, 370 04 České Budějovice 4

Městský úřad Humpolec, odbor investic a správy majetku, IDDS: 6gfbdxd

sídlo: Horní náměstí č.p. 300, 396 22 Humpolec

Městský úřad Humpolec, Odbor životního prostředí a památkové péče, IDDS: 6gfbdxd

sídlo: Horní náměstí č.p. 300, 396 01 Humpolec

Městský úřad Humpolec, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: 6gfbdxd

sídlo: Horní náměstí č.p. 300, 396 01 Humpolec

Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí, Pražská č.p. 2460, 393 01 Pelhřimov

Městský úřad Pelhřimov, invest. odbor - úsek památkové péče, Masarykovo náměstí č.p. 1, 393 01 Pelhřimov

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, IDDS: 4uuai3w

sídlo: Tolstého č.p. 1914/15, 586 01 Jihlava 1

ostatní

Městský úřad Humpolec odbor výstavby, IDDS: 6gfbdxd

sídlo: Horní náměstí č.p. 300, 396 01 Humpolec

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:

Městský úřad Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov

Obecní úřad Dehtáře, Dehtáře č.p. 4, 393 01 Pelhřimov

Obecní úřad Kojčice, Kojčice č.p. 67, 394 09 Kojčice

Obecní úřad Sedlice, Sedlice č.p. 67, Sedlice, 396 01 Humpolec

Městský úřad Humpolec, Horní náměstí č.p. 300, 396 01 Humpolec


Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.


Vyvěšeno dne:


Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Příloha:

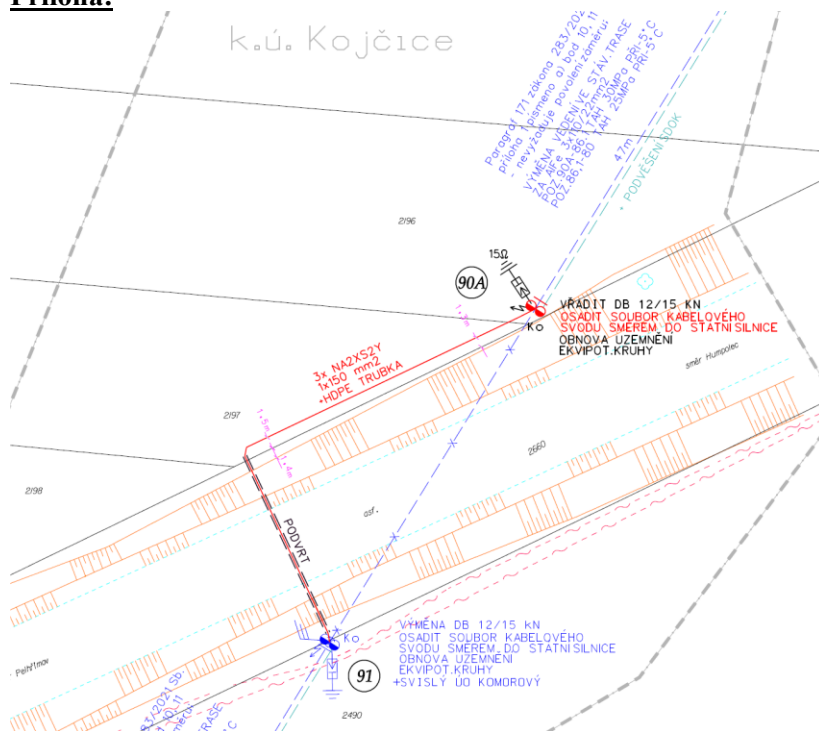

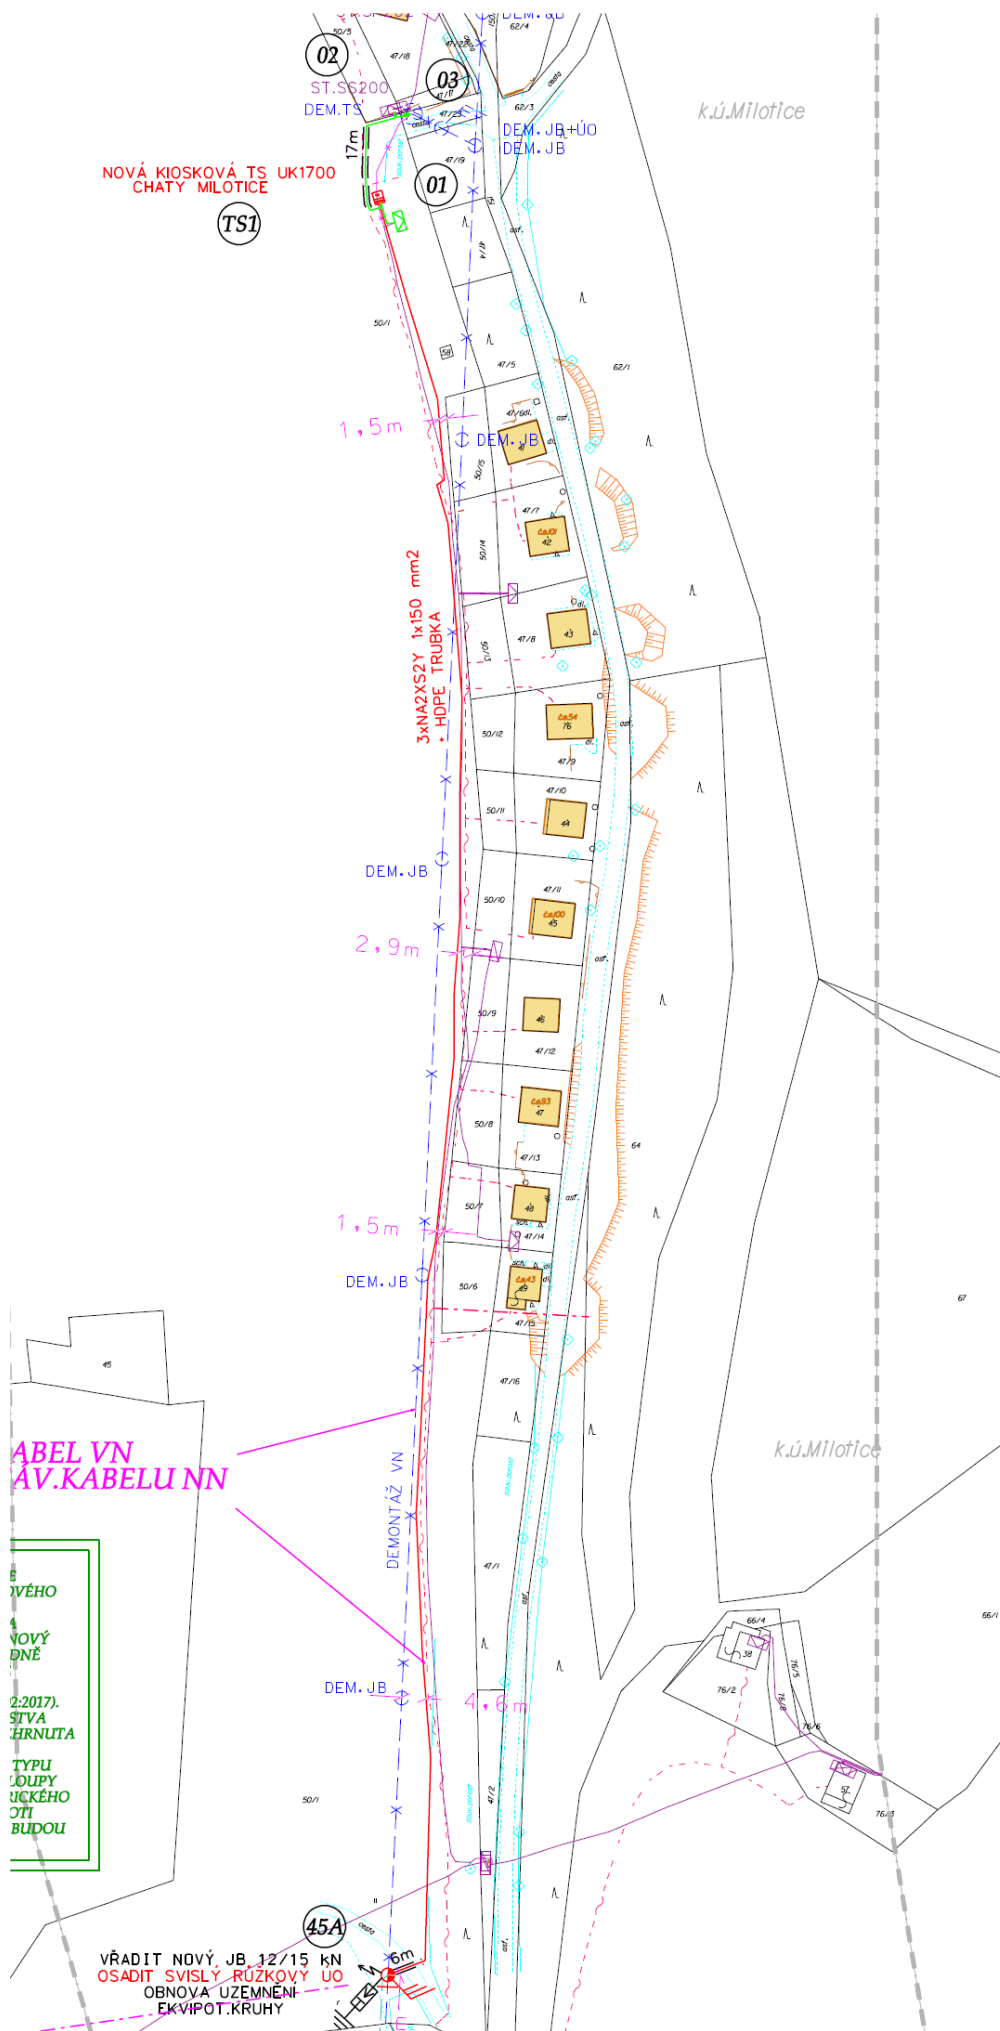

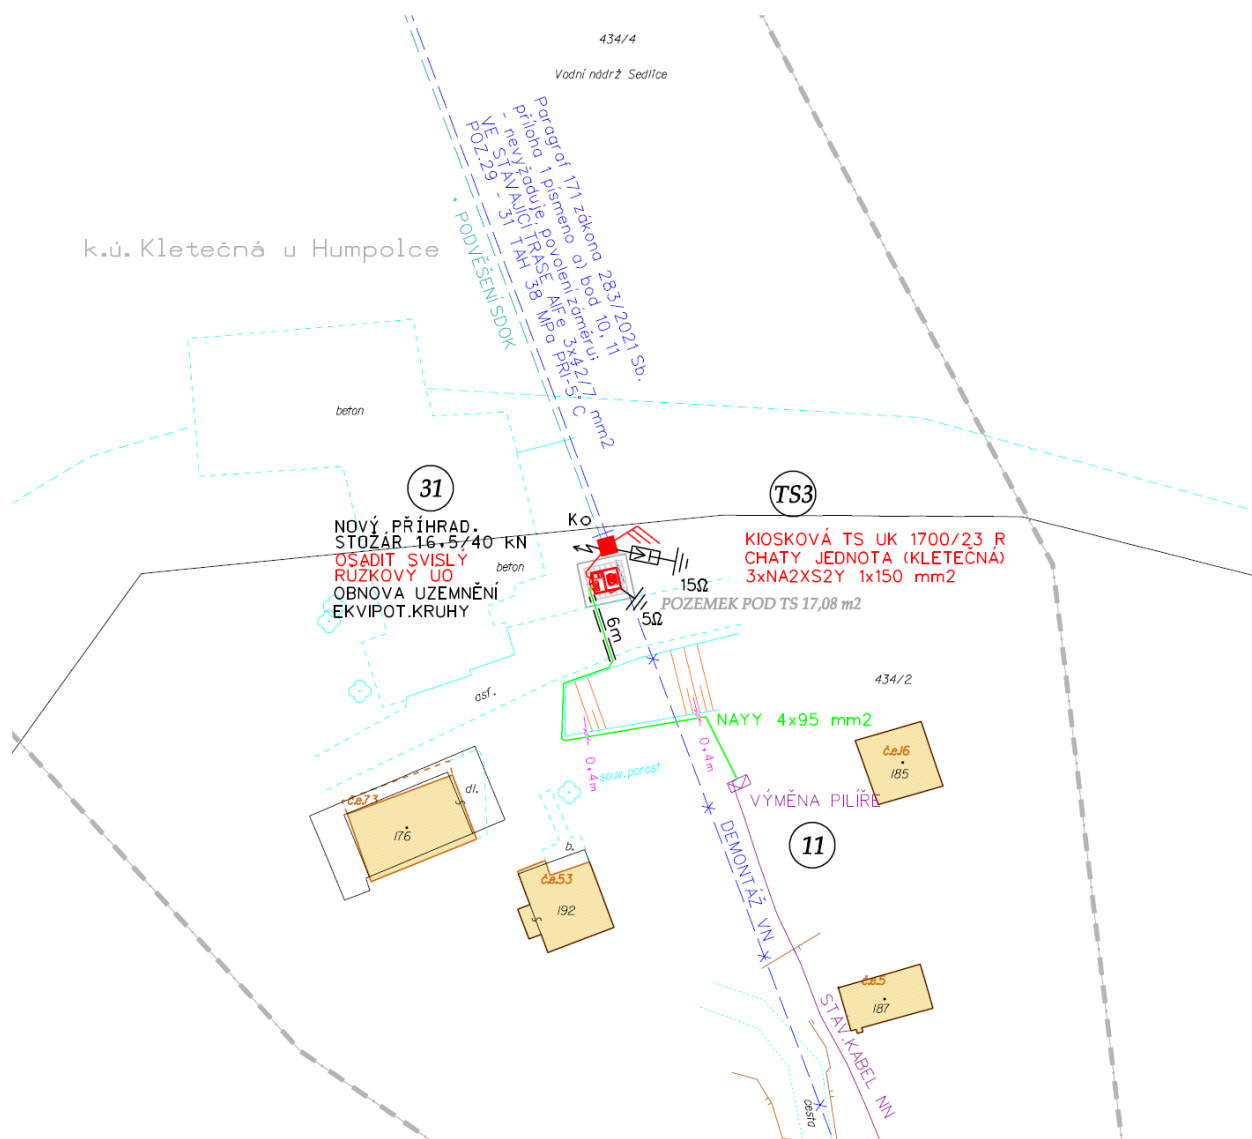

LEGENDA SÍTÍ

- | | |
|-----------|--------------------------------|
| — — — — — | VÝMĚNA VENKOVNÍHO VEDENÍ VN |
| — — — — — | PODVĚSIT SDOK |
| — — — — — | NOVÝ ZEMNÍKABEL VN+HDPE TRUBKA |
| — — — — — | STÁV. ZEMNÍKABEL NN |
| ✕ — — — — | DEMONTÁŽ VENKOVNÍHO VEDENÍ VN |
| — — — — — | NOVÝ ZEMNÍKABEL NN |

